



REVIZE PROJEKTU - 18.10.2016

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	ING. ARCH. PETR STOJAN ING. ARCH. MARIKA PAJGRTOVÁ	 <i>Pajgrtová</i>
------------------------	---	---

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. PETR STOJAN		PROJECT BUILDING PROJECT BUILDING S.R.O., ERBENOVA 8, 60200 BRNO	
ZODP.PROJEKTANT	ING. JIŘÍ VÍTEK			
VYPRACOVAL	ING. JIŘÍ VÍTEK			
KONTROLOVAL				
INVESTOR : VFU BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 1/3, 612 42 BRNO			FORMÁT	6 - A4
NÁZEV AKCE REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU č. 25, AREÁL VFU BRNO ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU SO 001 - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJ. Č. 25			DATUM	02/2016
			STUPEŇ	DPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY	2715
			SPECIALIZACE	D.1.4.7-SILNOPROUD
NÁZEV VÝKRESU SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVODNICE RS309			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.7.45



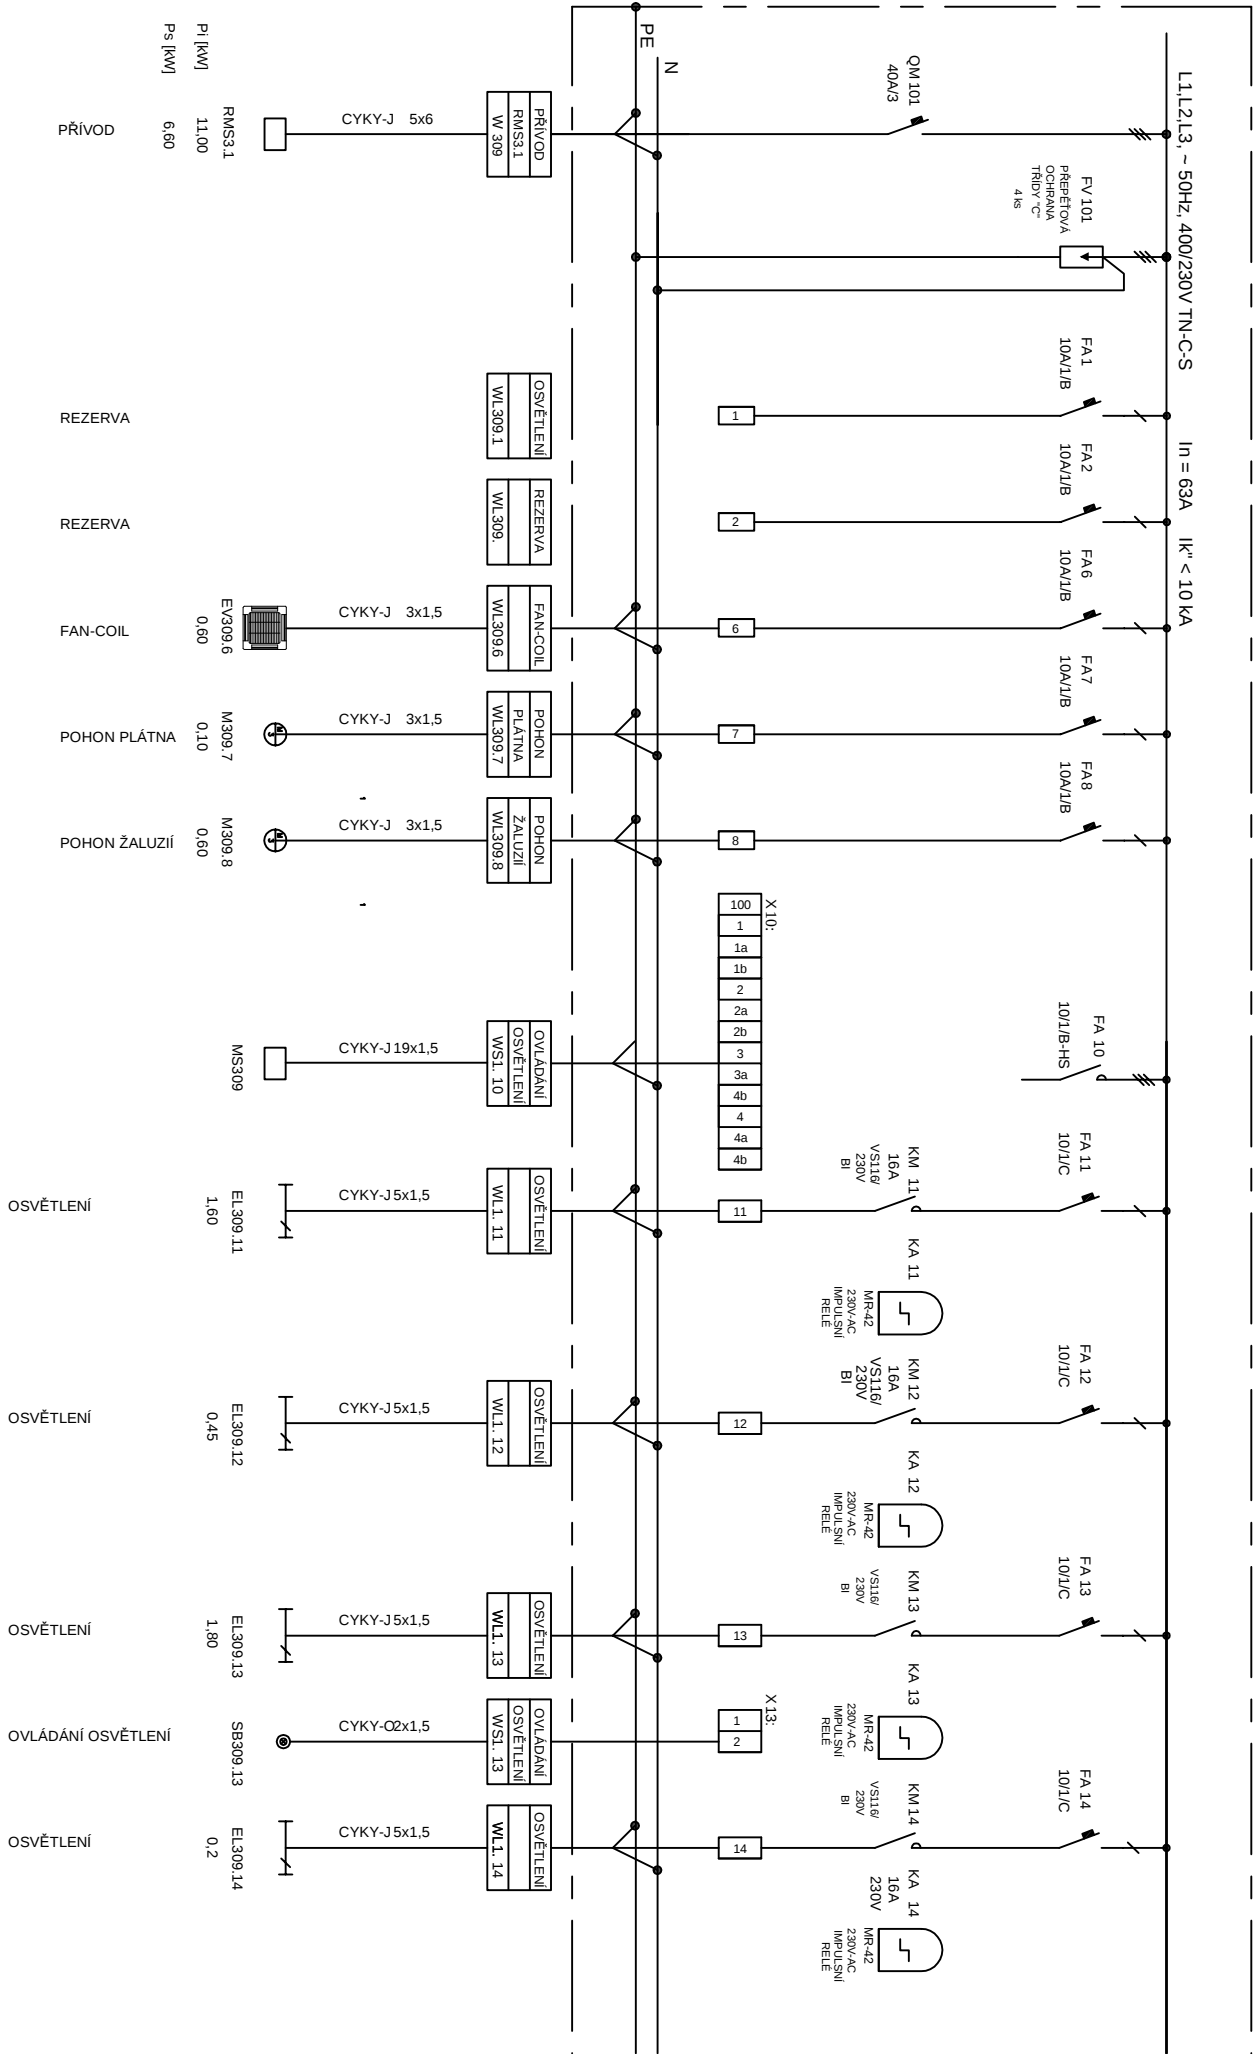



RS309

OCELO-PLASTOVÁ ROZVODNICE

ROZMĚR

POČET MODULŮ

BARVA:

PŘÍVOD:

VÝVODY:

KRYTÍ:

INSTALOVANÝ PŘÍKON MDO:

VÝPOČTOVÉ ZATÍŽENÍ MDO:

Z-510x550x165mm

72

RAL 9003

SHORA

NAHORU

IP 30

PI = 11,00 kW

PS = 6,60 kW

ROZVODNÁ SOUSTAVA:		3+NPE, AC 50Hz, 400/230V TN-C-S
OCHRANA DLE ČSN332000-4-41:		SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU č. 25, AREÁL VFU BRNO, SO 001		ING. VÍTEK JIŘÍ
SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVODNICE RS309		D.1.4.7.45/3