



REVIZE PROJEKTU - 18.10.2016



ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	ING. ARCH. PETR STOJAN ING. ARCH. MARIKA PAJGRTOVÁ	 <i>Pmm!</i>
------------------------	---	--

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. PETR STOJAN		PROJECT BUILDING PROJECT BUILDING S.R.O., ERBENOVA 8, 60200 BRNO	
ZODP.PROJEKTANT	ING. JIŘÍ VÍTEK			
VYPRACOVAL	ING. JIŘÍ VÍTEK			
KONTROLOVAL				
INVESTOR : VFU BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 1/3, 612 42 BRNO			FORMÁT	2 A4
NÁZEV AKCE REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU č. 25, AREÁL VFU BRNO ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU SO 001 - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJ. Č. 25			DATUM	10/2016
			STUPEŇ	DPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY	2715
			SPECIALIZACE	D.1.4.7-SILNOPROUD
NÁZEV VÝKRESU SCHÉMA ZAPOJENÍ OVLÁDACÍ SKŘÍNĚ MS309			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
				D.1.4.7.45c

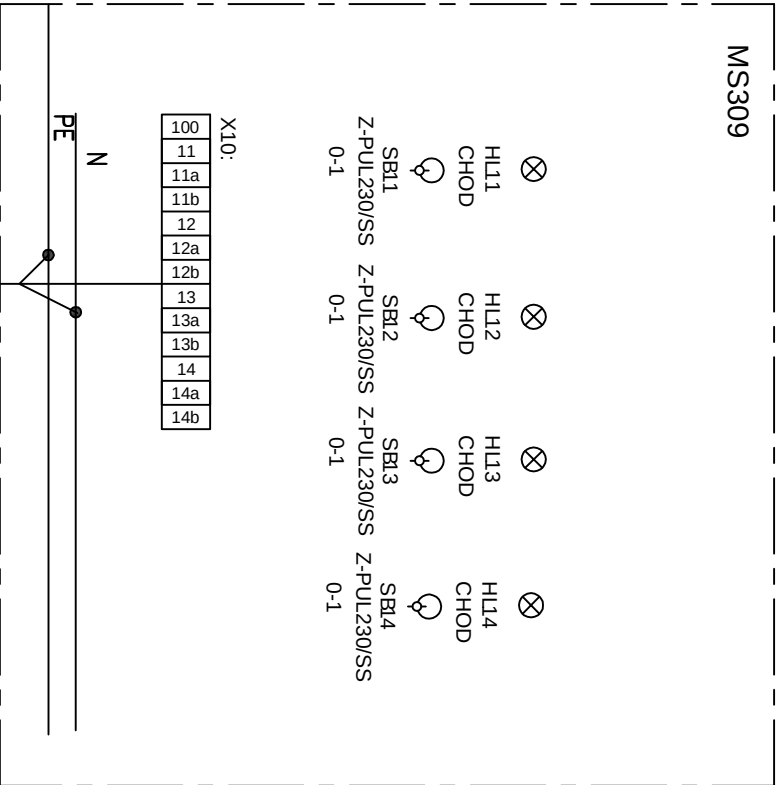

WL309.11 - WL309.14

MS309

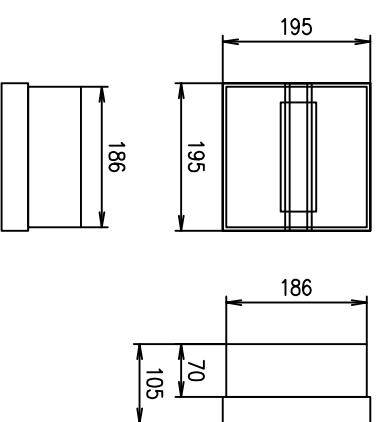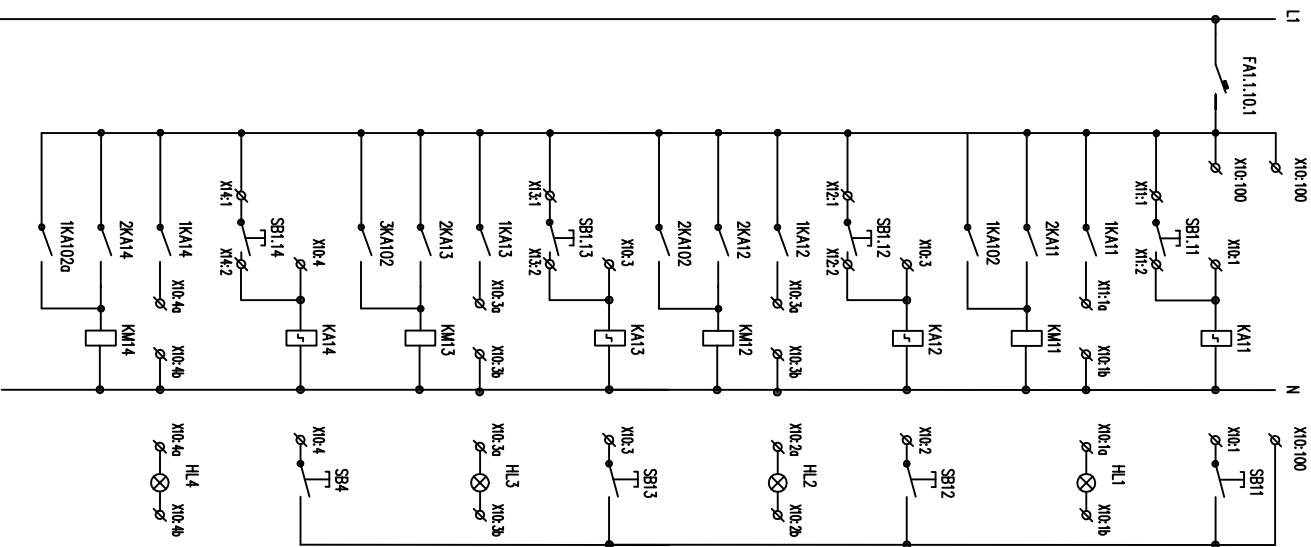

MS309

PLASTOVÁ ROZVODNICE

ROZMĚR Z-195x195x98mm

BARVA: RAL 9003

PŘÍVOD: VRCHEM

VÝVODY: VRCHEM

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+NPE, AC 50Hz, 400/230V TN-C-S
OCHRANA DLE ČSN32000-4-41: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU č. 25, AREÁL VFU BRNO, SO 001	ING. VÍTEK JIRÍ
SCHÉMA ZAPOJENÍ OVLÁDACÍ SKŘÍNĚ MS309	D.1.4.7.45a/2