


DETAIL - SOKL

REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. 15 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno

01

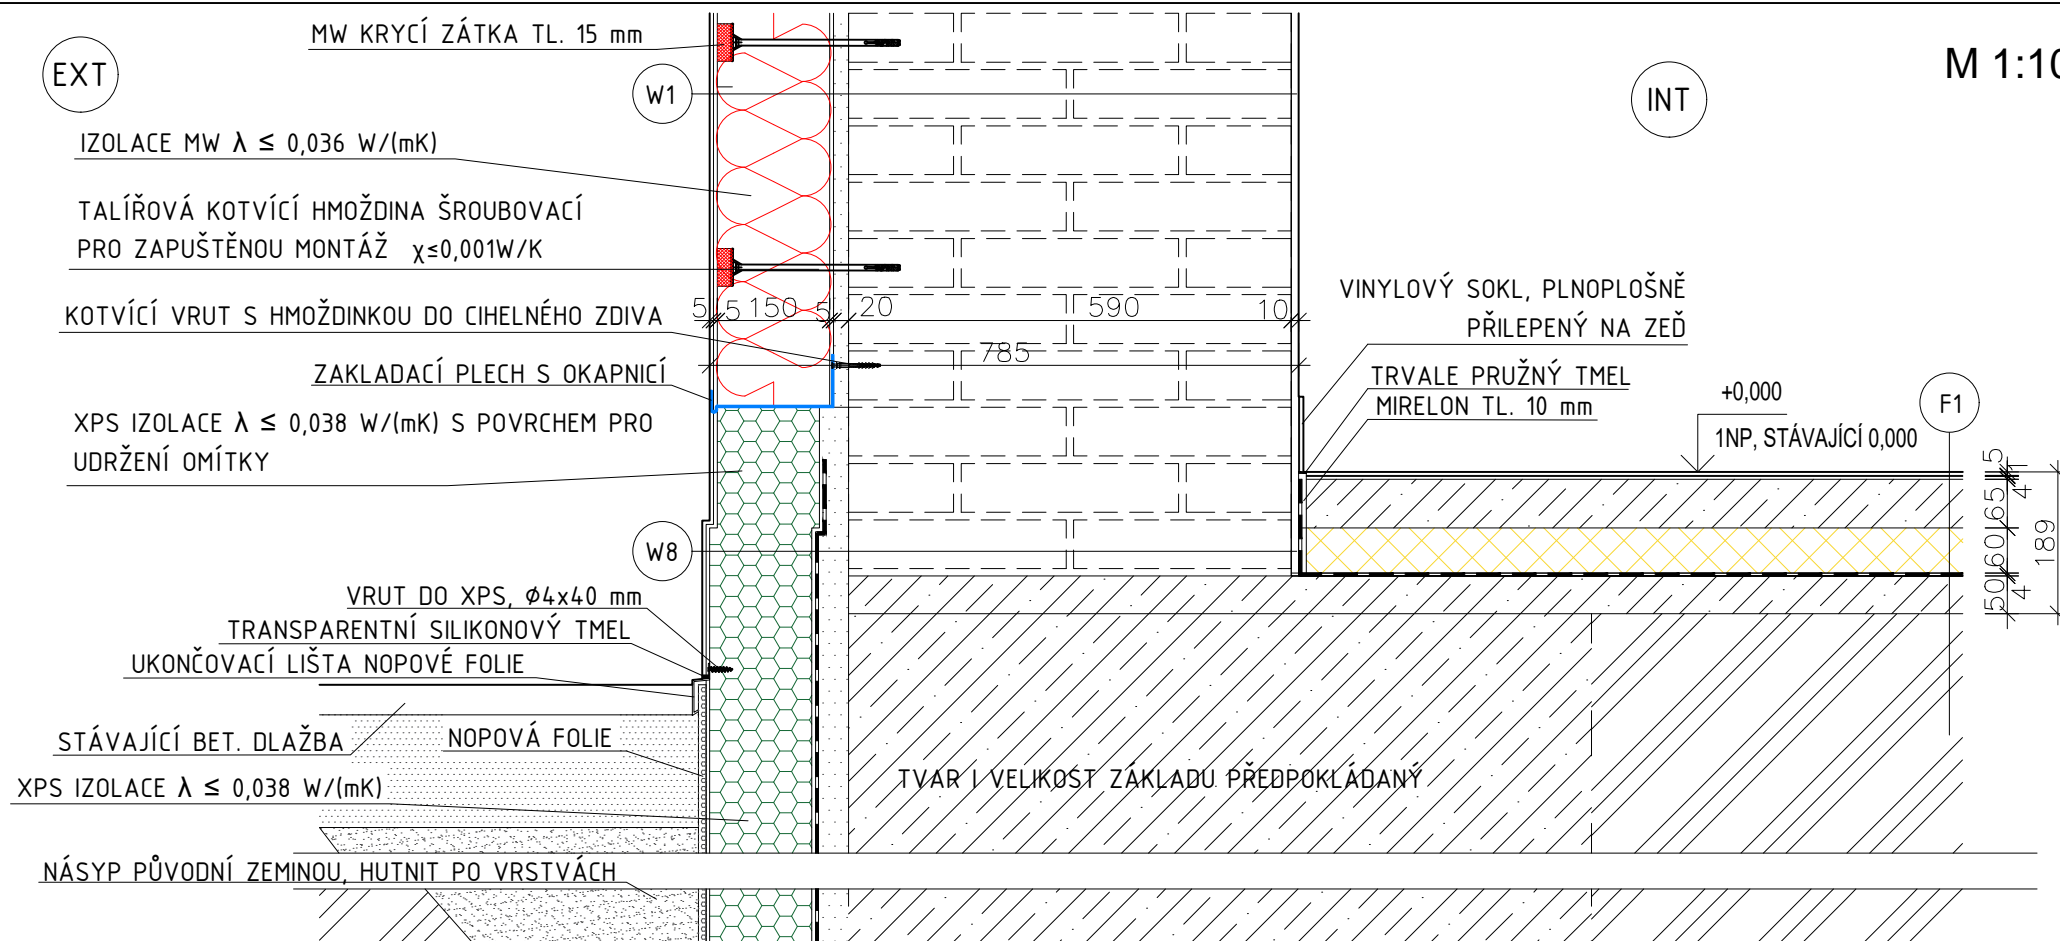

POZNÁMKY A POKYNY

- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM: CERTIFIKOVÁN DLE ETAG 004, MECHANICKÁ ODOLNOST 15J
- MINERÁLNÍ ARMOVACÍ VRSTVA S VLÁKNY SE SÍŤOVINOU NESMÍ PŘI 0,5% PROTAŽENÍ DLE ETAG 004 VYKAZOVAT ŽÁDNÉ TRHLINY
- DO ZÁKLADNÍ VRSTVY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU BUDE POUŽITA ARMOVACÍ SÍŤOVINA S GRAMÁŽÍ 155 G/M2 A PEVNOSTÍ V TAHU > 2000 N/50MM DLE ČSN EN 13496
- SPOJ HI MIN. 150 mm
- UKONČENÍ HI MIN 300 mm NAD UT
- ODKOPAT MINIMÁLNĚ 1000 mm POD UT, K ZÁKLADŮM VLOŽIT ZEMNÍCÍ PÁSEK DLE PROFESÍ ELEKTRO
- XPS ZALOŽIT MIN. 800 mm POD UT
- V PŘÍPADĚ KVALITNÍ STÁVAJÍCÍ HI POD ZDMI NAPOJIT NOVÉ HI PÁSY, V PŘÍPADĚ ŠPATNÉ NEBO CHYBEJÍCÍ HI PROVÉST HI INJEKTÁŽ ZDIVA