


DETAIL - OSTĚNÍ OKNA

REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. 15 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno

03

POZNÁMKY A POKYNY

- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM:
CERTIFIKOVÁN DLE ETAG 004, MECHANICKÁ
ODOLNOST 15J
- MINERÁLNÍ ARMOVACÍ VRSTVA S VLÁKNY SE
SÍŤOVINOU NESMÍ PŘI 0,5% PROTAŽENÍ DLE
ETAG 004 VYKAZOVAT ŽÁDNÉ TRHLINY
- DO ZÁKLADNÍ VRSTVY ZATEPLOVACÍHO
SYSTÉMU BUDE POUŽITA ARMOVACÍ SÍŤOVINA
S GRAMÁŽÍ 155 G/M2 A PEVNOSTÍ V TAHU >
2000 N/50MM DLE ČSN EN 13496
- KOTVENÍ VÝPLNÍ DLE DODAVATELE
- PŘED LEPENÍM PÁSEK BUDOU POVRCHY
PŘEDEM IMPREGNOVÁNY!
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ VIZ POHLEDY

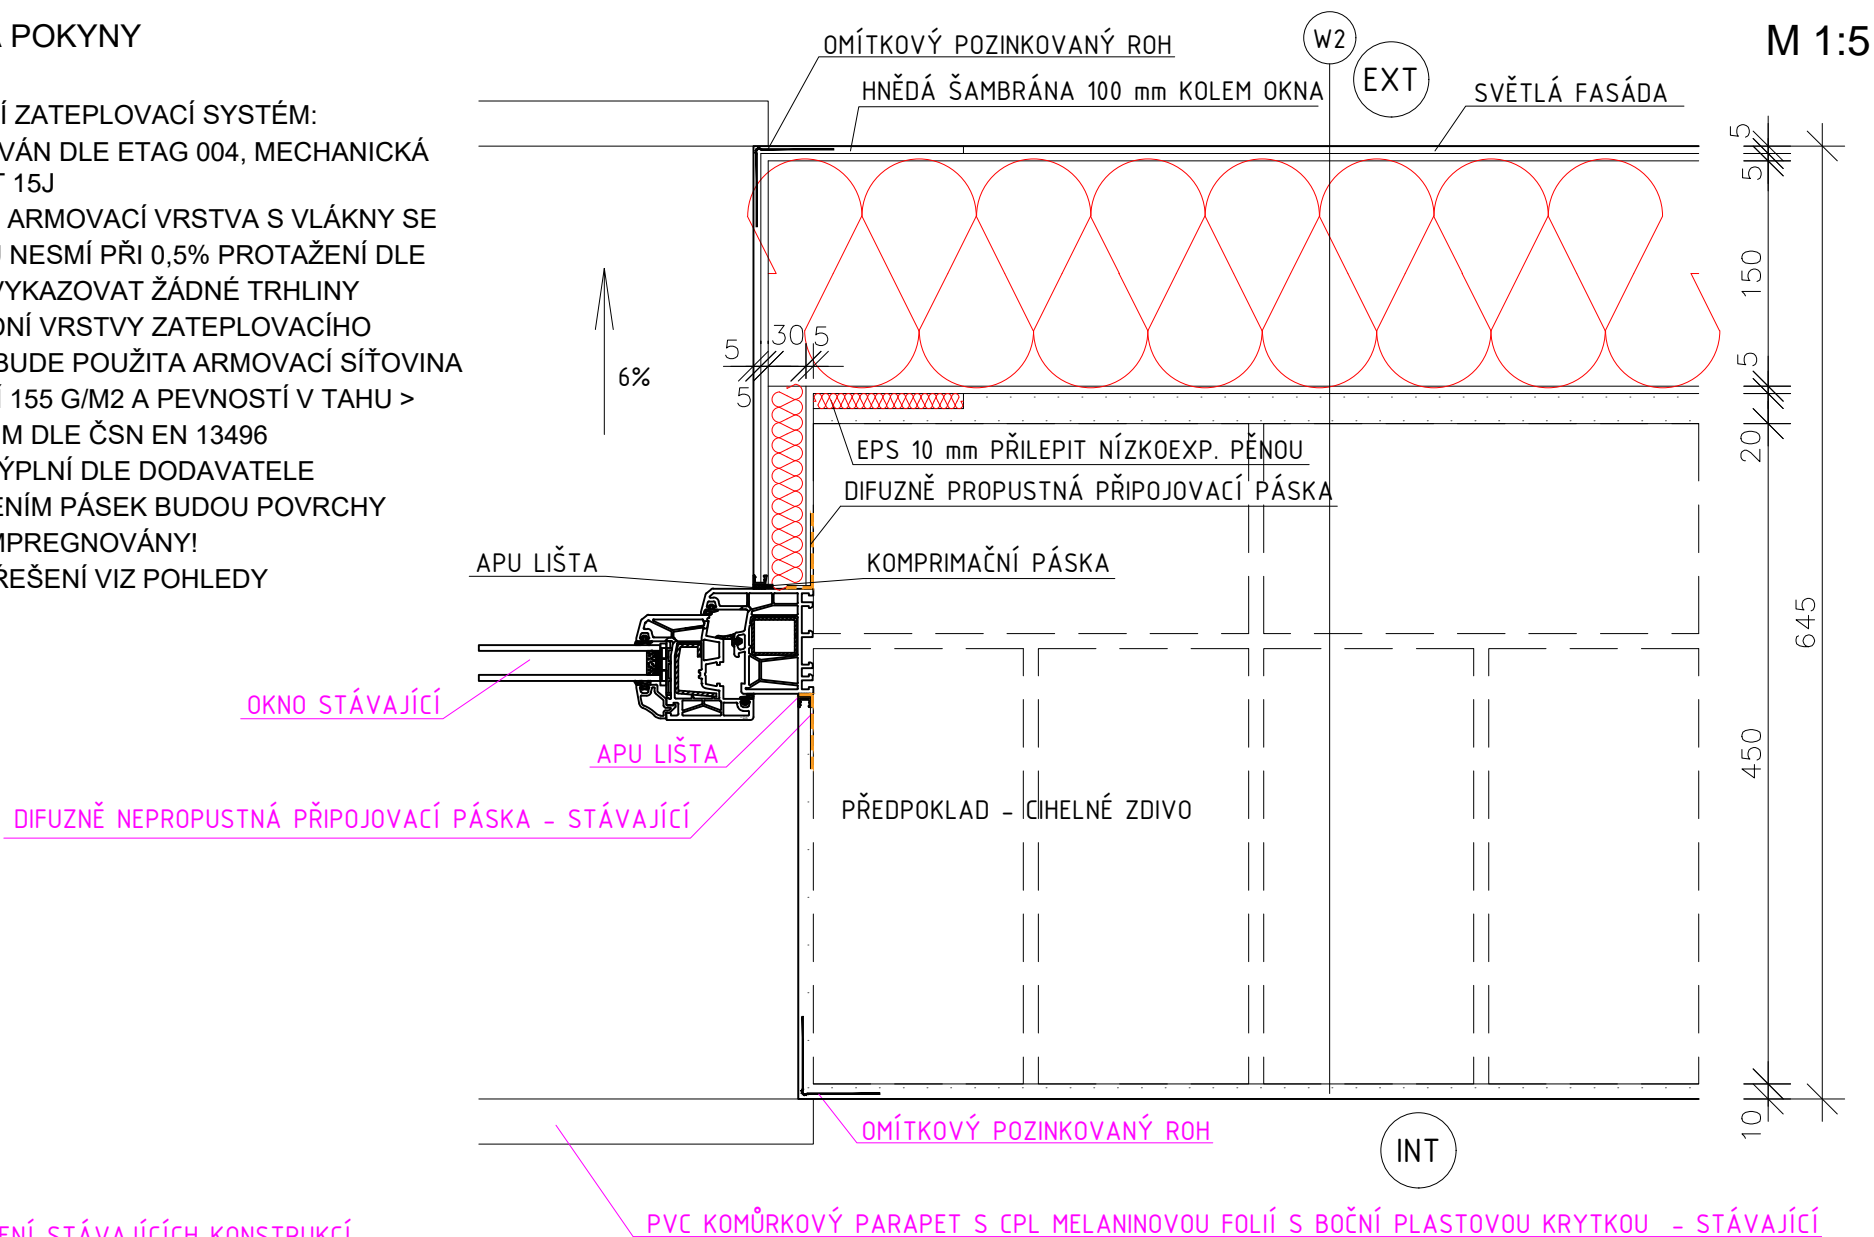

BAREVNÉ ODLIŠENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ

PVC KOMŮRKOVÝ PARAPET S CPL MELANINOVOU FOLIÍ S BOČNÍ PLASTOVOU KRYTKOU - STÁVAJÍCÍ